

Tillsynsprotokoll

BAGA bioTank G4

Pos.	Funktion /objekt Tanken	Beskrivning	Rött svar kräver åtgärd
1	Inloppscylindern	Flytslam i inloppscylindern	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2	Yttre ringen	Flytslam i yttre ringen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3	Pumpkammaren	Flytslam i pumpkammaren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Automatikskåp		
4	Doserpump	Har det gått åt flockningsmedel sen senaste kontrollen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5	Doserpump	Vad är dosertiden inställd på?	
6	Flockningsmedel	Hur många cm är nivån sänkt sen sist du kontrollerade i flockningsmedelsdunken?	
7	Flockningsmedel	Föregående datum på markering? Ååmmdd?	
8	Flockningsmedel	Vilken sorts flockningsmedel har du, namn?	
9	Suglans, larm	Tänds larmlampan när du lyfter suglansen? Håll den i 10 sekunder.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
10	SMS-funktion	Fick du något SMS om Låg Nivå av flockningsmedel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11	Provtagning	Är vattnet klart? Om grumligt, justera dosering enligt anvisning.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12	Provtagning	pH värde:	
	BioTank		
13	BioTank	Bräddar det ut?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
14	BioTank	Utgående vatten, tag vattenprov. Är det klart eller grumligt?	<input type="checkbox"/> Klart <input type="checkbox"/> Grumligt
15	BioTank	Fungerar trycknivågivaren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
16	BioTank	Aktivera testsekvens och kontrollera: P1 (urpumpning) P2 (sprinkling på stänkplatta) P3 (slamretur till inlopp slamavskiljare) DP Doserpumpen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
17	BioTank	Drar injektorn in i luft genom slangen i aut.skåpet. när P2 går?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Hushållet		
18	Hushållet	Hur många bor ni i huset? Antal personer:	
19	Hushållet	När slamtömdes anläggningen senast? Datum:	

Kundnr _____ Datum _____

Utförd av _____ Fastighetsbeteckning _____

www.baga.se



BAGA Water Technology

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 · 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 · E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm · Göteborg · Norrköping · Helsingborg · Umeå · Alingsås · Örebro

BAGA
rent på riktigt

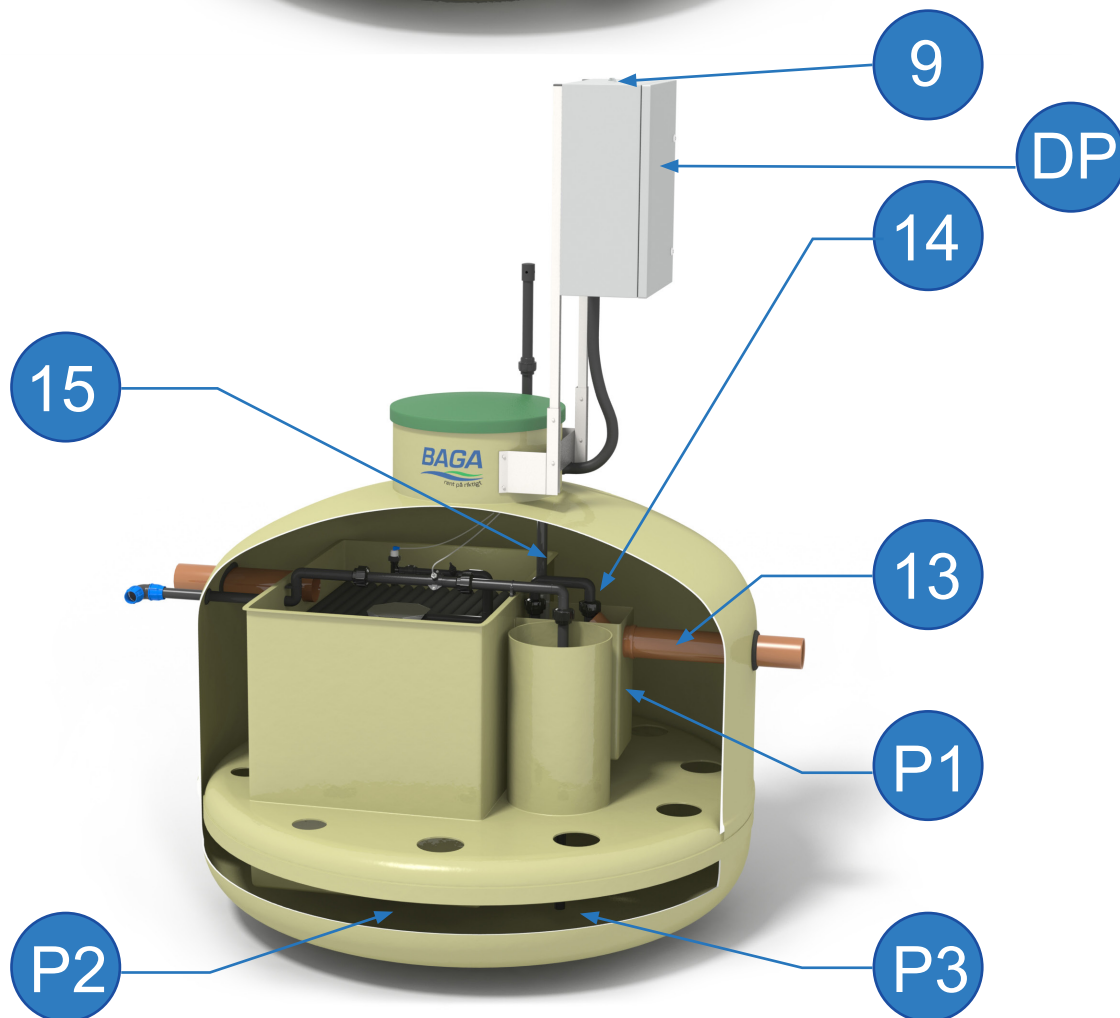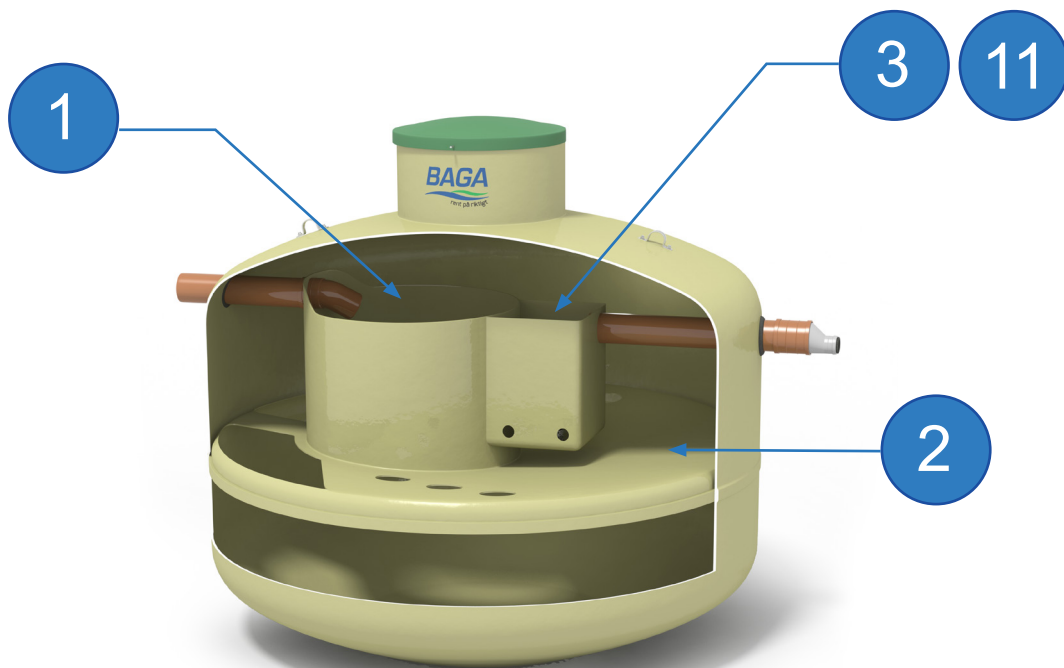

www.baga.se

BAGA Water Technology

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 · 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 · E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm · Göteborg · Norrköping · Helsingborg · Umeå

